


SCHÉMA NOVÉHO STAVU NAPOJOVACÍHO UZLU, 395/13 – ÚT

BEZ MĚŘ.

NAVAZUJE VNITŘNÍ
LEŽATÝ ROZVOD ÚT
V SOUPROUDÉM
SYSTÉMU TICHELMANN

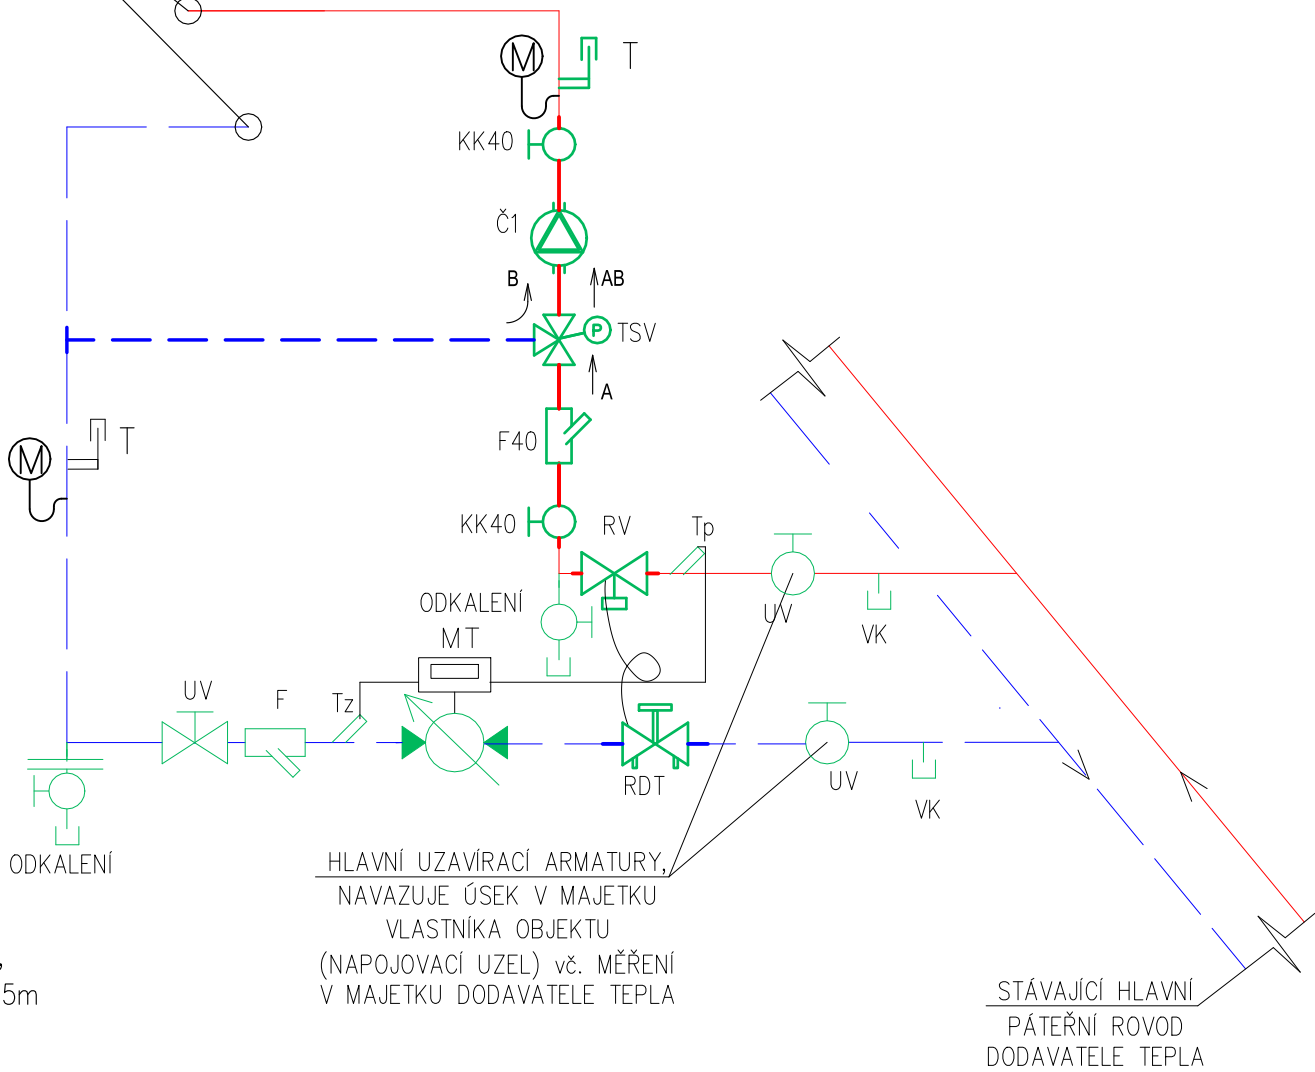

LEGENDA:

- Č1 NOVÉ ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO
2,87 m³/h, 3,5 m v.sl. 1~230 V ±10%, 50/60 Hz, MAX. 120 W,
PN10, MAX. ČERPACÍ VÝKON 8,1 m³/h, MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA 7,5m
- KK KULOVÝ KOHOUT (UZAVÍRACÍ VENTIL)
- TSV TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Kvs 10 DN25
SE SERVOPOHONEM 3-BOD, DOBA BĚHU 30s, 230 V, 6 Nm
- F FILTR S JEMNÝMI OKY
- T TEPLOMĚŘ
- UV UZAVÍRACÍ VENTIL
- RV RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL DN32 (2,5 ot.) S VYPOUŠTĚNÍM
- RDT REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU DN25/32 S KAPILÁROU 6mm
- M MANOMETR
- MT MĚŘIČ TEPLA (FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ DODAVATELE TEPLA)
- tz, tp ČIDLO TEPLoty

HLAVNÍ UZAVÍRACÍ ARMATURY,
NAVAZUJE ÚSEK V MAJETKU
VLASTNÍKA OBJEKTU
(NAPOJOVACÍ UZEL) vč. MĚŘENÍ
V MAJETKU DODAVATELE TEPLA

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ
PÁTEŘNÍ ROVOD
DODAVATELE TEPLA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
— ZPÁTEČKA ÚT – STÁVAJÍCÍ
- PŘÍVOD ÚT – NOVÝ
— ZPÁTEČKA ÚT – NOVÝ

	Akce: Revitalizace a stavební úpravy bytového domu na ulici Moravská 11,13, Havířov, Šumbark		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 716 00 Ostrava - Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 140		
	Razítko, podpis:		
	Datum:		
Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 727 860 682		Č. zakázky: 25/066	Objednatel: Společenství vlastníků Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov IČ: 28620160
Ing. Michal HAVLÍČEK		Datum: Červen 2025	
Vypracoval: Podpis:		Formát: 2x A4	
Ing. Michal HAVLÍČEK ml.		Část: D 1.5 - ÚT	
Autorizovaný inženýr projektu: Kontroloval:			
Ing. Pavel Srkal Ing. Jana Kalužíková			
Stupeň: DSP + R			
Výkres: SCHÉMA NOVÉHO STAVU NAPOJOVACÍHO UZLU, 395/13 - ÚT		Měřtko: - - -	
		Číslo výkresu: D.1.5-B6	